

FIRE DAMPERS IN WALL - LARGE OPENINGS *Ugunsdrošie vārsti sienā-lielie atverumi*

SEALING SYSTEM

Fireproof sealing of fire dampers outer space by applying a double layer of **AF PANEL**, glued and sealed with **AF SEAL W** sealant. System designed to protect fire damper penetrations through wall openings.



Ugunsdrošā sienā ugunsdrošīšo vārstu blīvējums, izmantojot dubultā AF PANEL kārtu, kas salīmēta un noblīvēta ar AF SEAL W hermētiķi. Sistēma, kas paredzēta, lai aizsargātu ugunsdrošības vārstu iespiešanos caur sienas atverēm.

Opening size/atv. izmērs	Wall thickness/sienas biezums	Fire resistance class/ug.izt.klase	Certification/sertifikāti
≤ 1750x1000 mm	≥ 120 mm	EI 120	IG 338324/3824FR ref. "E"



APPLICATION - RIGID WALL/cieta siena

Opening size/atv.izmērs	Wall thickness/sienas biezums	Fire resistance class/ug.izt.klase	Certification/sertifikāts
≤ 1750x1000 mm	≥ 120 mm	EI 120	IG 338324/3824FR ref. "E"

Flexible Wall/ iekštelpas siena

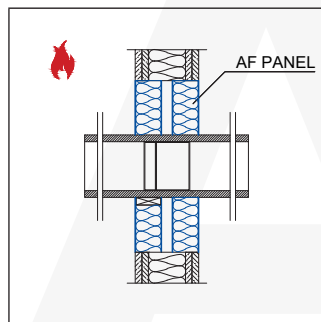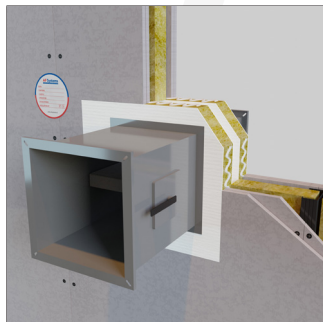

Rigid Wall/Cieta siena

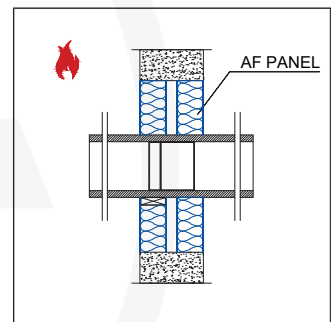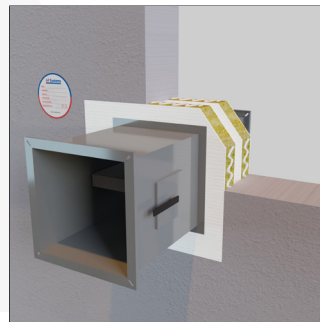

APPLICATION METHOD

- Seal the opening around the fire damper by applying a double layer of **AF PANEL** glued and smoothed with **AF SEAL W**.

LIETOŠANAS METODE-

- Aizveriet caurumu sienā ar ugunsdrošo vārstu, uzklājot dubultā AF PANEL paneļu kārtā, kas pielīmēta un izlīdzināta ar AF SEAL W.