


This assembly principle is based on our report n° CFR-16-003067 Rév. 2 validating the realisation of 2H fireproof enclosures and need to be presented to the local authorizing body for approval.

ARBA

GEOSTAFF
 S.A.S au capital de 160 000€
 ZAC du Chêne BOCQUET
 6 bis rue Jacques KELLNER - 95150 TAVERNY
 Tél : +33 (0)1.30.26.37.00
 SIREN 306 769 407 - APE 2362Z
 www.geostaff.fr - com@geostaff.fr

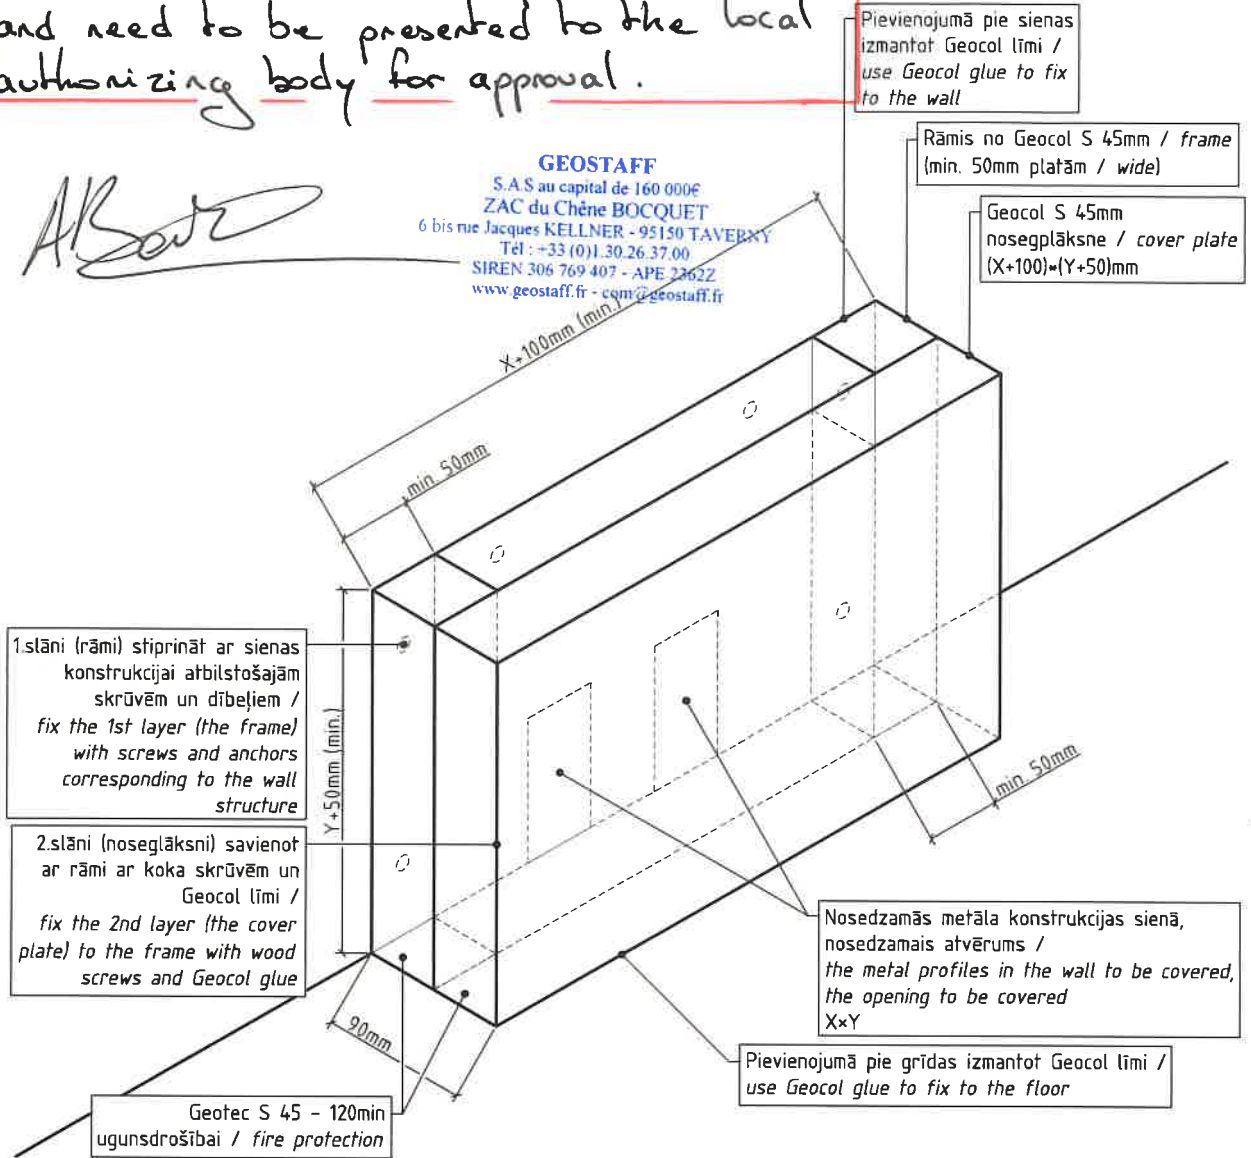

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Mezgls izstrādāts, balstoties uz pasīvās ugunsdrošības materiālu ražotāja Geostaff (Francija) rekomendācijām.
3. Mezglā pielietotie materiāli nav mitrumizturīgi.

NOTES:

1. All dimensions are given in millimeters.
2. The detail drawing was developed based on the recommendations of the passive fire protection material manufacturer Geostaff (France).
3. The materials used in the detail drawing are not moisture resistant.

| | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------------|----------------|-------------|
| Revīzija | Izmaiņu detalizācija | | | Datums | Paraksts |
| Būvobjekts: | Būvobjekta adrese: | Rasēja nosaukums: Metāla profilu ugunsdrošas nosedzes mezgls M1 (120min) | Rasējuma Nr. M1-120 | Mērogs: b/m | |
| Faila nosaukums: ics - geostaff - m1.dwg | Formāts: ISO-A4 | Pārba / Checked by: Alain Bartaux (Geostaff) | 24.03.2023 | Lapas Nr. 1 | Lapu sk. 1 |
| | | Izstr. / Designed by: Rustans Habibutins (ICS Pro) | 21.03.2023 | | Revīzija: - |