


Ugunsdrošo vārstu FDMR, FDMR 60, FDMB uzstādīšanas shēma saskaņā ar Mandik tehniskajiem datiem TPM 140/19 rev.5, TPM 142/19 rev.3, TPM 075/09

Ģipškartona sienas konstrukcija – akmens vates aizpildījums un ugunsdrošā mastika

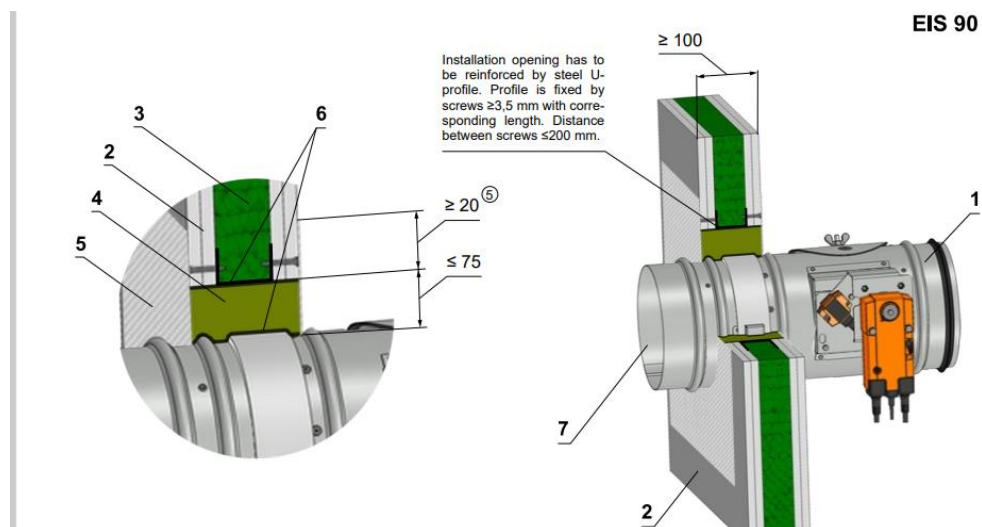

Objekts:

Adrese:

Klients:

Vārsta modelis: EIS klase

Poz.	Produkts	ETA	EAD	Sert.	DoP	Ražotājs
1	Ugunsdrošais vārsts FDMR, FDMR 60, FDMB / fire damper					Mandik
2	Ģipškartona sienas konstrukcija / flexible wall					
3	Akmens vate					
4	Akmens vate min. 140 kg/m ³ *					
5	PA coating (1mm slānis)	ETA-14/0260	350454-00-1104		CPR-14/0260-coat	KLF
6	Acrylic (1mm slānis)	ETA-14/0273 ETA-15/0630	350454-00-1104 350141-00-1106	0960-CPR-SKGIKOB.011133.01.NL 0960-CPR-SKGIKOB.011137.01.NL	CPR-14/0273+15/0630-acrylic	KLF
7	Gaisa vads / air duct					

*Akmens vate 2 slāņos × 50mm / mineral wool 2 layers × 50mm

** Atvērumam jābūt pastiprinātam ar tērauda U profilu. Profilu stiprināt ar skrūvēm ≥3,5mm. Attālums starp skrūvēm ≤200mm.

Mezgs nav testēts pēc ETA standartiem, izstrādāts uz rūpnīcas testētā mezgla pamata, izmantojot ekvivalentus ugunsdrošās aizdares materiālus, kas ir atļauti saskaņā ar instrukcijām TPM 140/19, TPM 142/19, TPM 075/09.

Pirms iestrādes objektā mezglu saskaņot ar atbildīgajām uzraudzības iestādēm.

Izstrādāja: ICS Pro, SIA datums:

Saskaņoja:

Saskaņoja:

Saskaņoja:



ICS Pro, SIA
vienotais reģ. Nr. 40103275039
Ūnijas iela 11A, Rīga, LV-1039

tālrunis: (+371) 67350181
e-pasts: info@icspro.lv